


SOKLI SÕLM S1.5

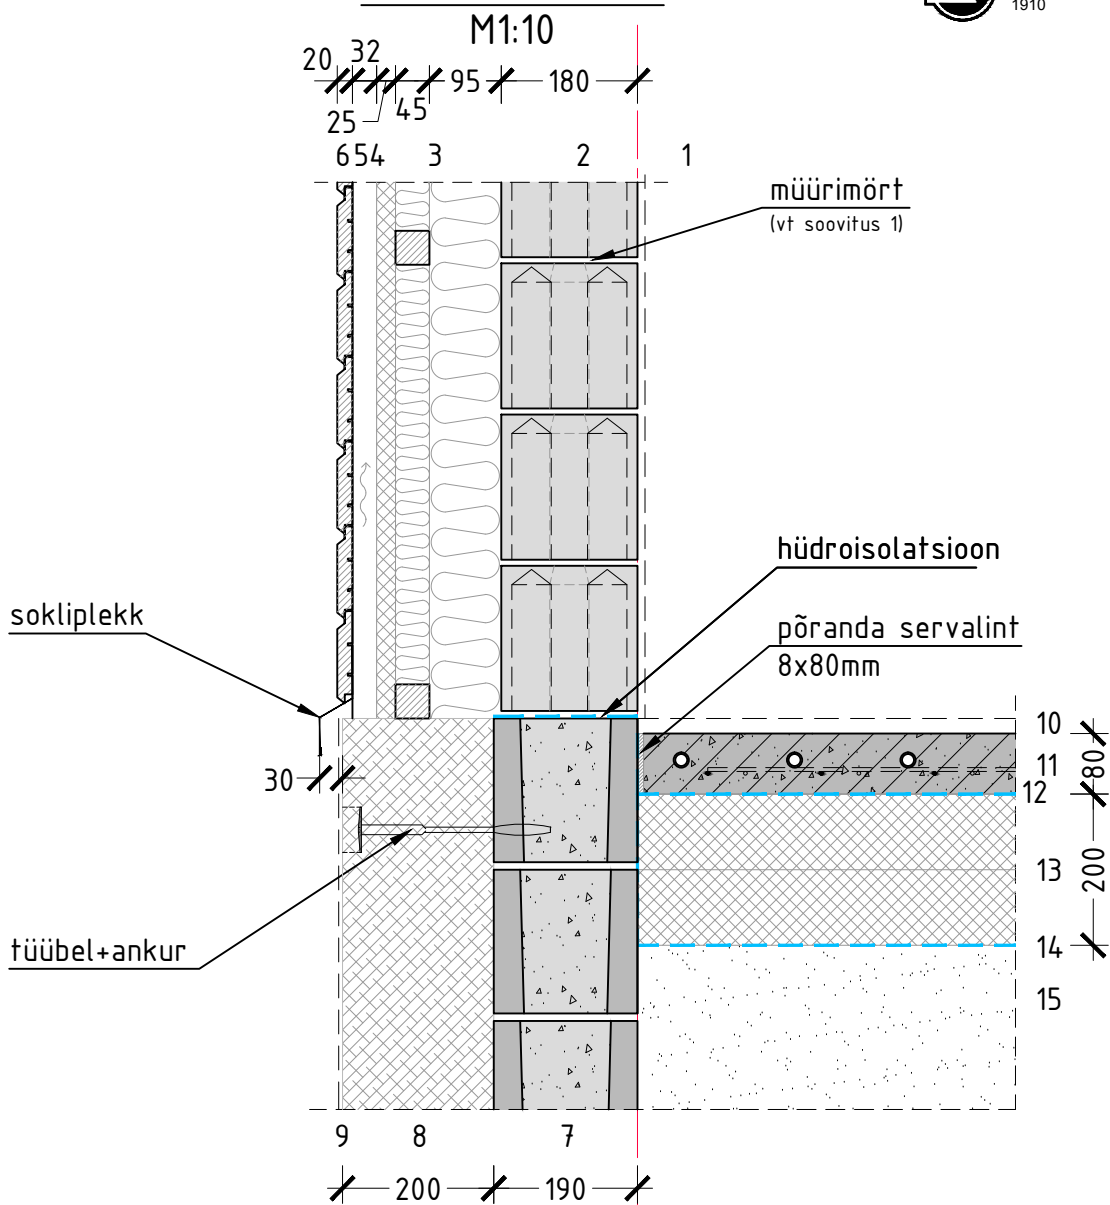

KONSTRUKTSIOON

Välissein

1. Siseviimistlus
2. Silikaatplokk 300x180x192mm
3. Soojustus $\lambda=0,035W/mK$ puidust ristkarkassi vahel
4. Tuuletõkkeplaat
5. Tuulduv õhkvahe
6. Faasadilaudid

Sokkel

7. Vundamendiplokk
8. Soojustus $\lambda=0,035W/mK$
9. Sokli viimistlus

Põrand

10. Põranda viimistlus
11. Küttega betoonplaat
12. Hüdroisolatsioon
13. Soojustus $\lambda=0,035W/mK$
14. Hüdroisolatsioon
15. Tihendatud alus

MÄRKUS:

Joonis on teavitava iseloomuga ja ei sobi projekteerimiseks.

TARIND	OMAKAAL [kN/m ²]	SOOJAJUHTIVUS [W/m ² K]	SOOVITUSED
VÄLISSEIN	2,9	0,19	1. Müürimört vt täpsemalt www.silikaat.ee/tooted/kuivsegud/
PÕRAND	2,4	0,15	
SOKKEL	4,8	-	