


KATUSE SÕLM S3.9

M1:10

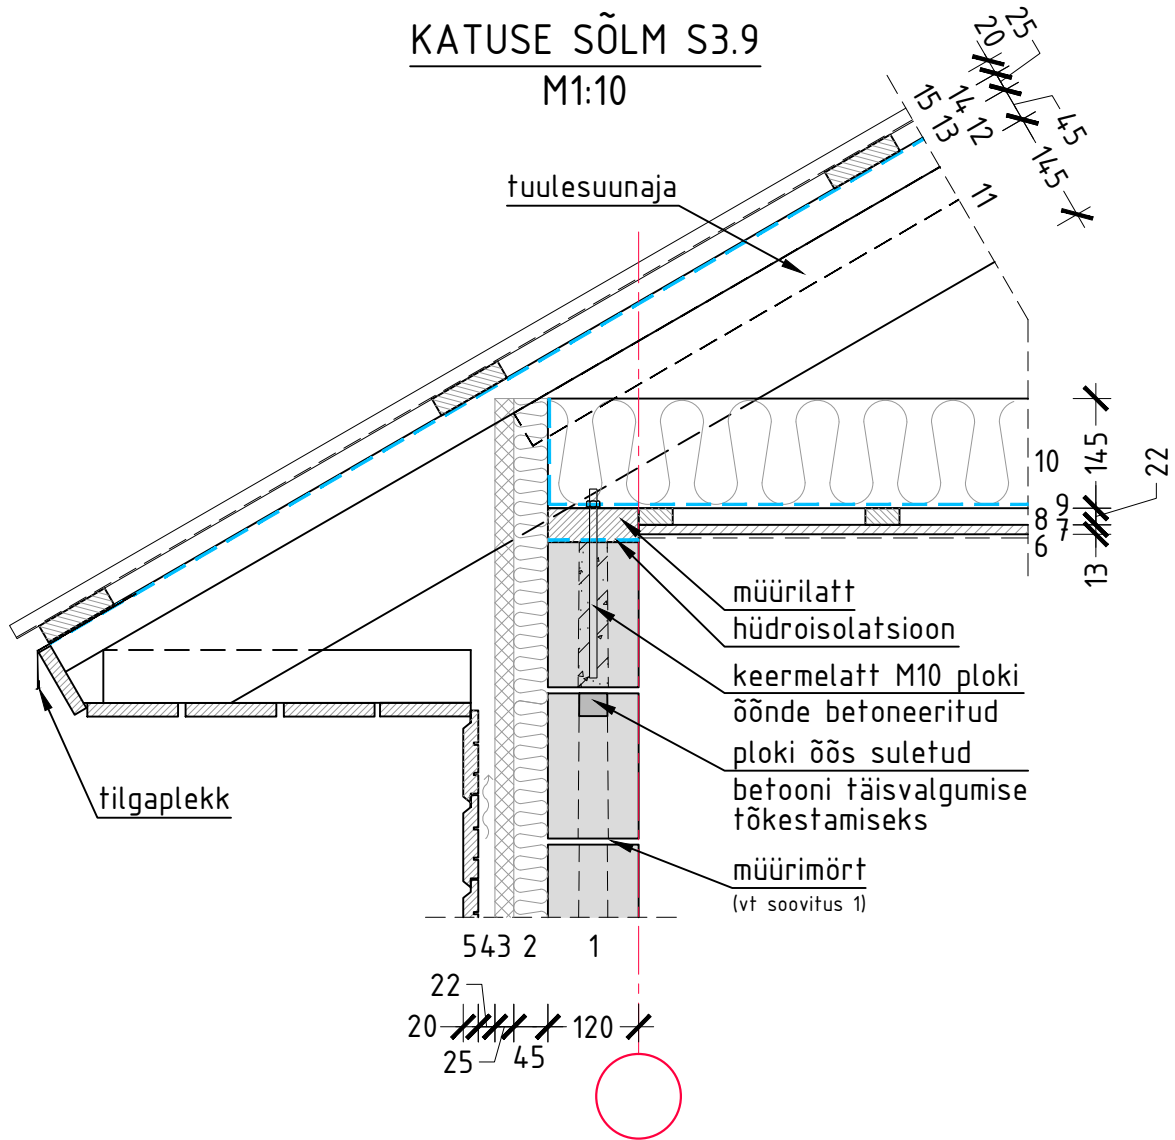

KONSTRUKTSIOON

Välissein

1. Silikaatplokk 300x120x192mm
2. Soojustus puidust karkassi vahel $\lambda=0,035\text{W/mK}$
3. Tuuletõkkeplaat $\lambda=0,035\text{W/mK}$
4. Tuulduv õhkvahe, distantssliist 22x45mm
5. Fassaadilaudis

Katus

11. Sarikas
12. Distantssliist
13. Aluskate
14. Roov
15. Katuseplekk

Lagi

6. Lae viimistlus
7. Laeplaat
8. Roov
9. Aurutõke
10. Soojustus puittalade vahel, $\lambda=0,035\text{W/mK}$

MÄRKUS:

Joonis on teavitava iseloomuga ja ei sobi projekteerimiseks.

TARIND	OMAKAAL [kN/m ²]	SOOJAJUHTIVUS [W/m ² K]	SOOVITUSED
VÄLISSEIN	2,0	0,43	1. Müürimört vt täpsemalt www.silikaat.ee/tooted/kuiivsegud/
LAGI	0,2	0,23	
KATUS	0,1	5,0	